


RZUT PRZYZIEMIĄ 1: 100

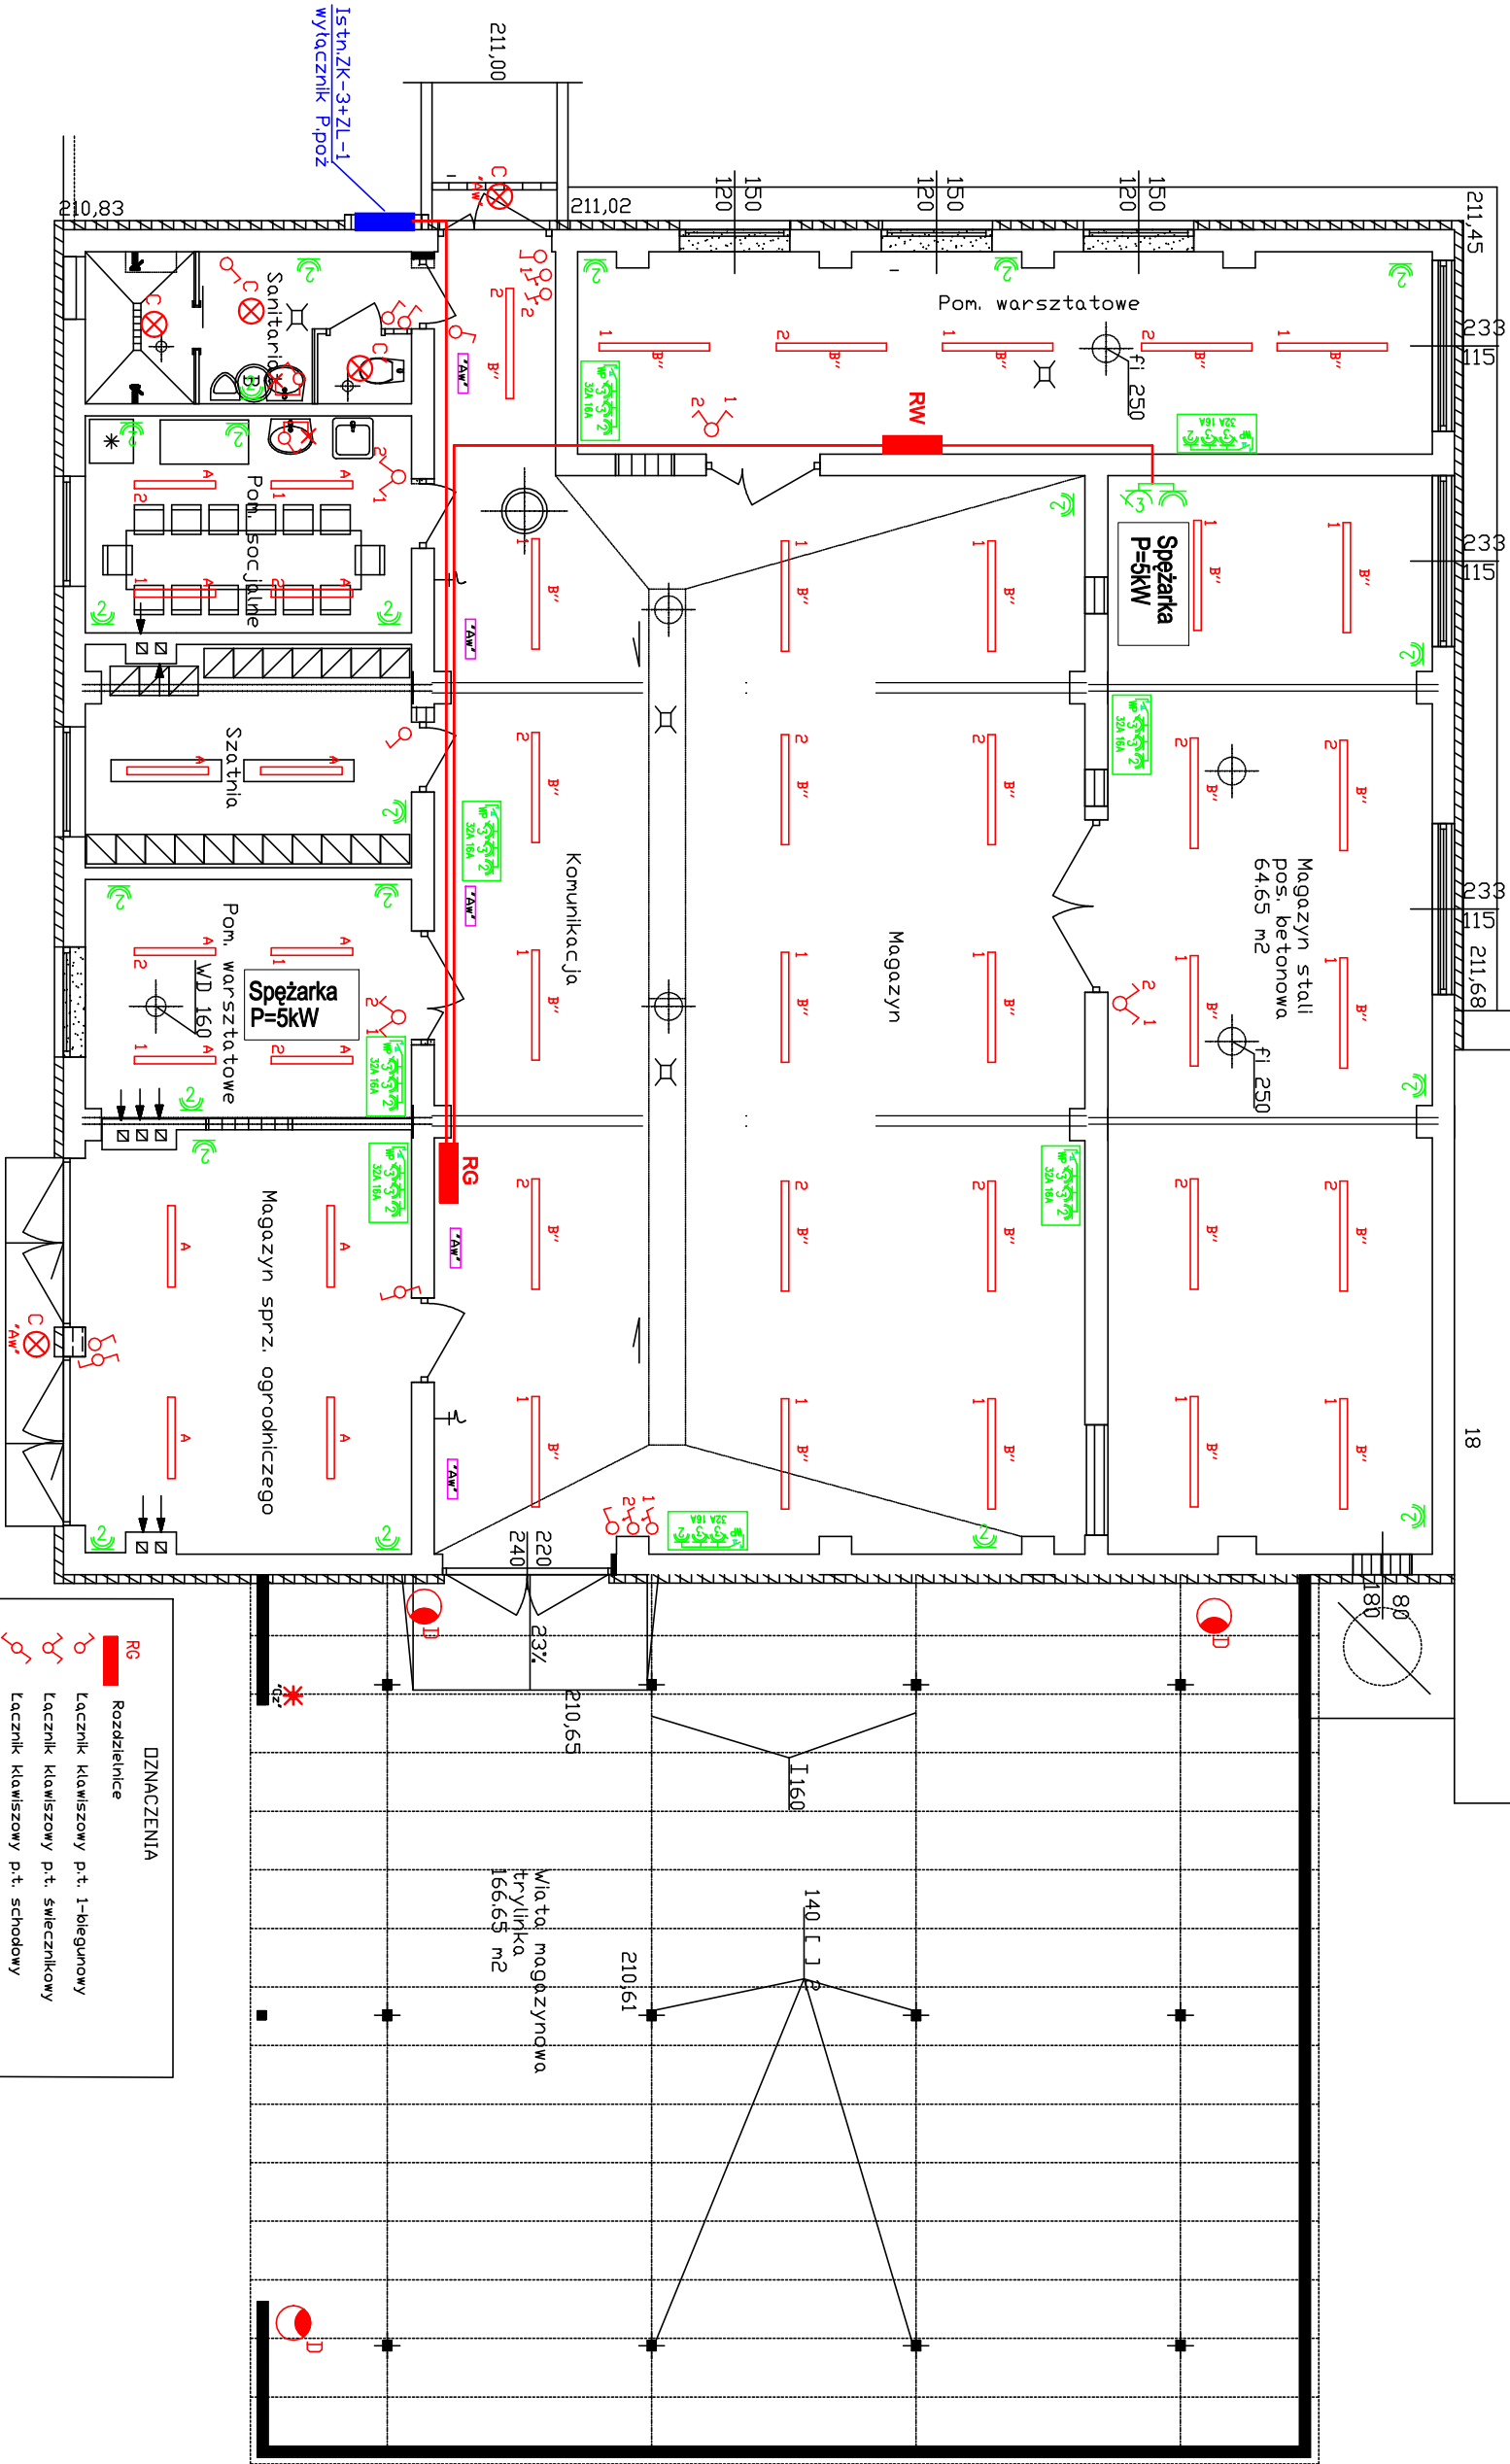

DZNACZENIA DRAW	
	Drowa FIBRA LED 30W IP66
	Drowa FIBRA LED 42W IP66
	Drowa MODENA MINI LED 17W IP54 z modulen awaryjnym 5h
	Drowa MODENA MINI LED 17W IP54
	Drowa MODENA MINI LED 10W IP54
	Drowa zewntrna LED 35W IP65
	Drowa awaryjna LED 6W 1h

DZNACZENIA	
	Rozdzielnice
	Lacznik klawiszowy p.t. 1-biegunowy
	Lacznik klawiszowy p.t. swiecznikowy
	Lacznik klawiszowy p.t. schodowy
	Lacznik bistabilny p/t
	Klnkiet oswietleniowy przy unywalkach
	Gniazdo dwukrotne wtyczkowe z uzmiennien
	Gniazdo dwukrotne wtyczkowe z uzmiennien
	Zestaw gniazdo srowe 32A ,gniazdo 1faz ,przelacznik 40A ,prawo-lewo"
	Rozdzielnica budowlana 1x32A/5,1x16A/5,2x230V, wylLP
	32A 16A
	Microfalowa czujka ruchu

Dblekt Przebudowa budynku magazynowo warsztatowego na os. Armii Krajowej - w Jarostawiu - dz. nr 3630/28	Projektant Jerzy Król	Nr rys E1
Sprawdzil mgr inż. Lesław Noga	Nr upraw 70/94	Podpis